



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

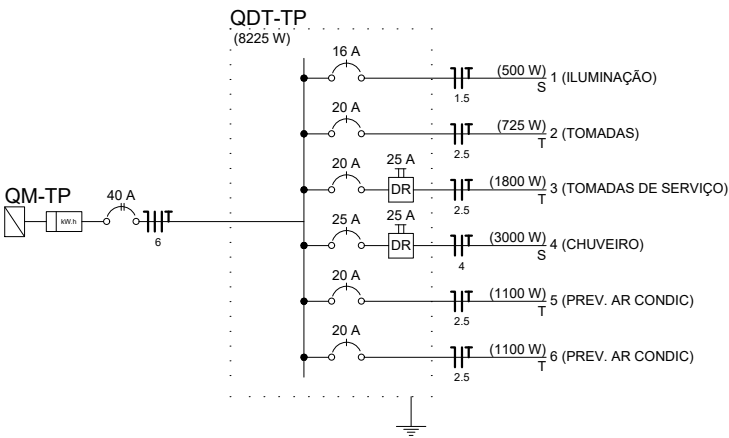

Quadro de Cargas (QD-TP02)

Circuito	Descrição	Esquema	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Seção (mm²)	Ic (A)	Disj (A)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N+T	127 V	500	500	S	1.5	17.5	16.0	Ok
2	TOMADAS	F+N+T	127 V	975	725	T	2.5	24.0	20.0	Ok
3	TOMADAS DE SERVIÇO	F+N+T	127 V	2250	1800	T	2.5	24.0	20.0	Ok
4	CHUVEIRO	F+N+T	127 V	3000	3000	S	4	32.0	25.0	Ok
5	PREV. AR COND.	F+N+T	127 V	1222	1100	T	2.5	24.0	20.0	Ok
6	PREV. AR COND.	F+N+T	127 V	1222	1100	T	2.5	24.0	20.0	Ok
TOTAL				9169	8225	S+T				

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS			
PISO		RODAPÉ	
1	PISO CERÂMICO 30X30CM, C/ P.E.I.III, REJUNT C/IM BRANCO E CORANTE. COR DO PISO: MESCLADO	1	RODAPÉ EM MADEIRA C/ SEÇÃO DE 5X2CM, ENVERNIZADO C/ VERNIZ SINT. BRILHANTE (INTERNO).
2	PISO CERÂMICO 30X30CM, C/ P.E.I.III, REJUNT C/IM BRANCO E CORANTE. COR DO PISO: BRANCO		
PAREDE		TETO	
1	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA FOSCA. COR: PALHA	1	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA FOSCA. COR: PALHA. PD (PISO/TETO) = 2.40M
2	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJOS BRANCOS 30X30CM C/ H = 1.50m, ACIMA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA. COR: PALHA	2	REBAIXO PARCIAL EM GESSO NA COZINHA COM H=15CM E PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR: PALHA. COZINHA: PD (PISO/TETO) = 2.40M. COZINHA: PD (PISO/REBAIXO) = 2.25M
		3	REBAIXO PARCIAL EM GESSO NO BANHEIRO COM H=20CM NA MESMA PROJEÇÃO DO BOX, E PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR: PALHA. BANHEIRO: PD (PISO/TETO) = 2.40M. BANHEIRO: PD (PISO/REBAIXO) = 2.20M
ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS			
Nº	Dimensão (m)	Tipo	
P1	0.60 x 2.10	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA, FOLHEADAS NAS 2 FACES, COM ADUELA E ALIZAR. (BHº APT. TIPO)	
P2	0.70 x 2.10	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA, FOLHEADAS NAS 2 FACES, COM ADUELA E ALIZAR. (QUARTO APT. TIPO)	
P3	0.70 x 2.10	APENAS O VÃO DA PORTA. (COZINHA APT. TIPO)	
P4	0.80 x 2.10	ESQUADRIA METÁLICA, EM CHAPA DE AÇO C/ADIÇÃO DE COBRE, TIPO PORTA DE ABRIR. C/ 1 FL. CHAPEADA. (ENTRADA APT.)	
J1	1.50 x 1.20	JANELA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO C/ADIÇÃO DE COBRE, 4 FL. C/VIDEIOS HORIZ. E VIDRO TRANSPARENTE, FANTASIA DE 4MM DE ESP., DO TIPO MARTELADO, ARTICO OU LIXA - BASCULANTE. COR: PLATINA	1.00
J2	0.60 x 0.60	JANELA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO C/ADIÇÃO DE COBRE, ARTICULADAS E VIDRO TRANSPARENTE, FANTASIA DE 4MM DE ESP., DO TIPO MARTELADO, ARTICO OU LIXA - BASCULANTE. COR: PLATINA	1.60
J3	1.60 x 1.00	JANELA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO C/ADIÇÃO DE COBRE, ARTICULADAS E VIDRO TRANSPARENTE, FANTASIA DE 4MM DE ESP., DO TIPO MARTELADO, ARTICO OU LIXA - BASCULANTE. COR: PLATINA	1.20

ESCOPO SERVIÇOS

Serviços Iniciais

Inicialmente os moradores e seus pertences serão desmobilizados para novo imóvel temporário até a finalização dos serviços. Posteriormente serão mobilizados para o imóvel original.

A impermeabilização do banheiro será refeita após a demolição do revestimento de total de piso e parte da parede existentes.

Após a impermeabilização serão aplicados novos revestimentos, similares ao existente.

O rodapé de madeira será retirado e substituído por material cerâmico similar ao existente.

A porta do banheiro será substituída e o sentido de abertura será invertido O rejunte dos pisos e paredes serão retirados e substituídos por acabamento similar.

O forro do banheiro será substituído.

Todo material inservível deverá ser descartado em caçambas apropriadas.

Esquadrias / Serralheria

Barras de apoio serão instaladas no banheiro e na nova porta.

Instalação de nova porta (80x210) no banheiro com inversão do sentido de abertura.

Todas as esquadrias deverão ser revisadas, lubrificadas e testadas.

Os vidros de todas as janelas serão substituídos por padrão fumê.

Instalação Hidráulica

As instalações hidráulicas serão revisadas e o registro geral da cozinha substituído, assim como os acabamentos dos registros existentes.

As torneiras da cozinha e banheiro serão substituídas.

Tanque, vaso sanitário e chuveiro serão substituídos, assim como os acabamentos dos ralos.

A instalação de esgoto sob o banheiro, no pavimento inferior, deverá ser analisada para identificação de vazamentos ou infiltrações.

Instalação Elétrica

As instalações elétricas serão revisadas, o cabeamento e sistema de segurança substituídos. Quadro e disjuntores serão substituídos.

As luminárias serão substituídas por plafon de LED.

Serão instalados dois pontos de tomada alta para luminárias de emergência e todos os acabamentos de tomadas e interruptores serão substituídos para o padrão de 3 pinos de 10A ou 20º, conforme os equipamentos de cada ambiente.


Pintura

As portas existentes e novas serão preparadas, lixadas e pintadas com tinta esmalte sintético a base de água na cor branca.

As esquadrias metálicas serão lixadas, tratadas, preparadas e repintadas com esmalte sintético a base de água para posterior instalação de vidros.

Administração Local

Para garantir a qualidade e normatização dos serviços está previsto o acompanhamento de um engenheiro civil (responsável técnico da contratada) e encarregado de obras.

0	15/04/22	EMIÇÃO INICIAL
REV.Nº	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
ARQUIVO: REFORMAS SRTS.DWG	OBRA:	ESPÉCIE: NÚMERO: SUBSTITUIDO PELO DESENHO: SUBSTITUI DESENHO:
<div><div>PROJETO DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PLANTA BAIXA DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES EXISTENTES SRT PAC V – TRAVESSA JOÃO LEITÃO, 30 BLOCO D APTO 205 – CHARITAS</div></div>		
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA		
ESCALA:	DESENHO:	VISTO:
	1:75	004/007
DATA: 15/04/22		
MODIFICADO EM:		
RESPONSÁVEL PELO PROJETO:		
ERINALDO SILVA RIBEIRO CAURJ A41593-6 Mat. 1056-1		